


Схема монтажа вентиляционной установки к перекрытию

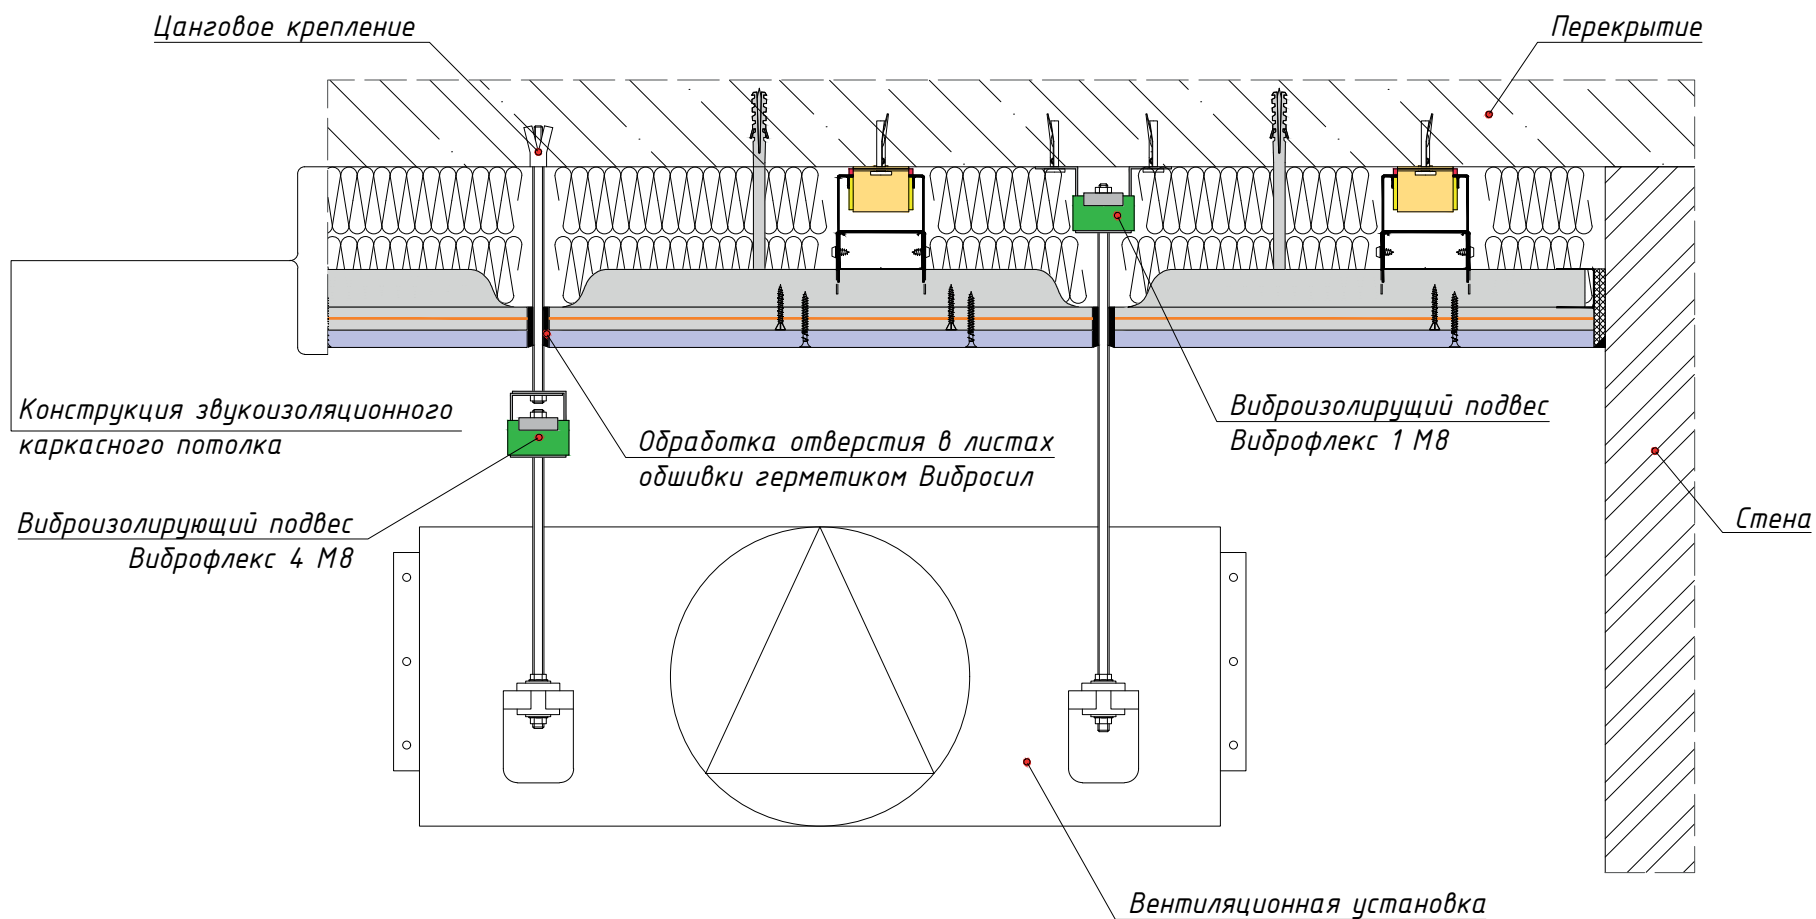


Марка виброизолирующего подвеса назначается исходя из количества точек крепления оборудования и его массы.

Виброизоляция инженерного оборудования


Лист 7.01



Виброизоляция наружного блока системы
вентиляции/кондиционирования при помощи
эластомерных опор Виброфлекс SM

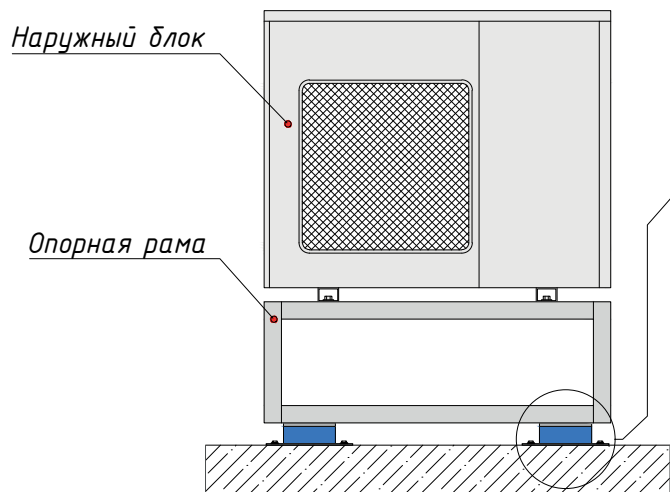

Виброизоляция наружного блока системы
вентиляции/кондиционирования при помощи пружинных
опор Isotop DSD и блочных опор Виброфлекс-Спринг

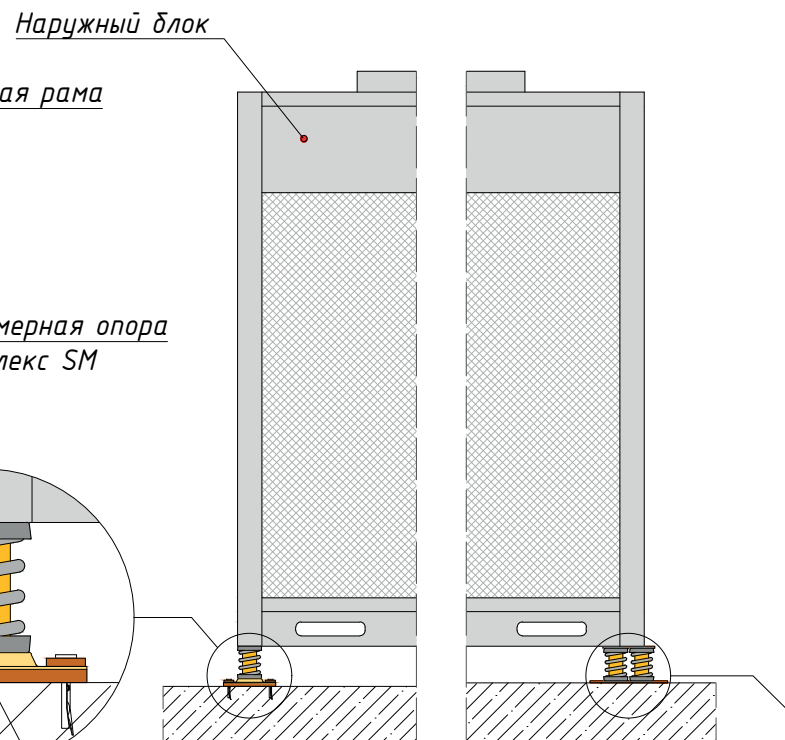

Виброизоляция наружного блока системы
вентиляции/кондиционирования при помощи
креплений Виброфлекс 3/15

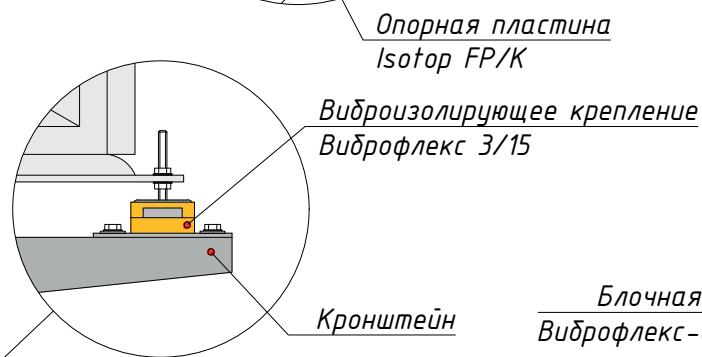
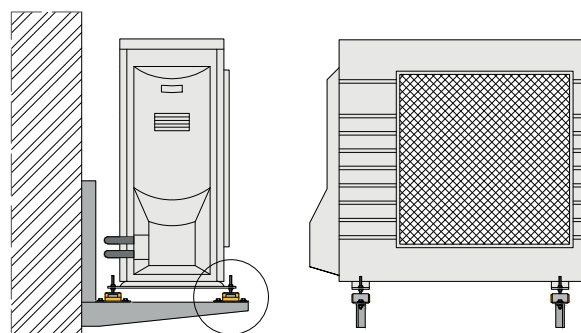


Схема закрепления коммуникаций к перекрытию при помощи виброизолирующих подвесов Виброфлекс 2 М6

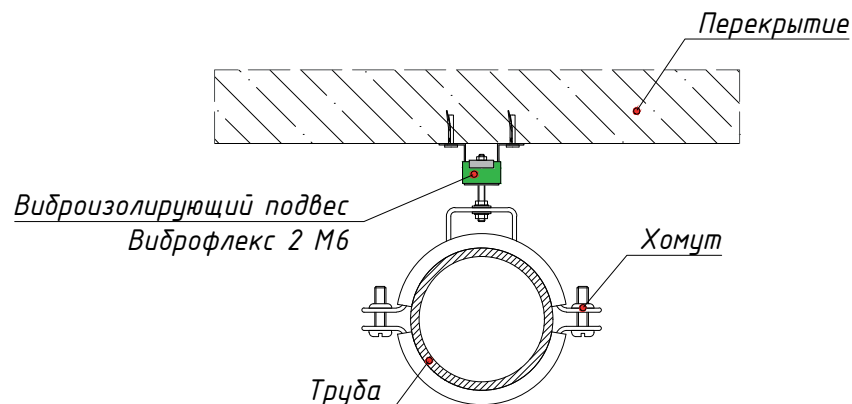


Схема закрепления коммуникаций к перекрытию при помощи траверсы и виброизоляционного материала Sylomer

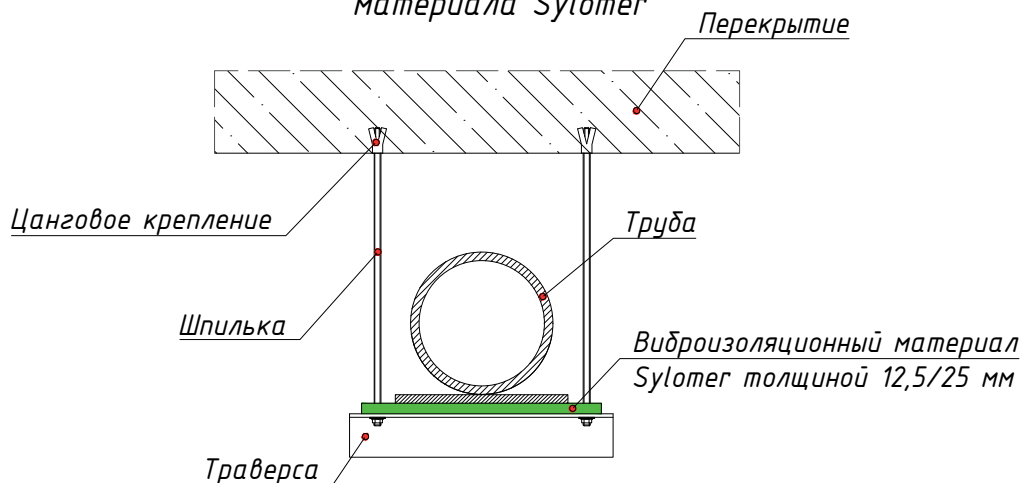


Схема закрепления коммуникаций к перекрытию при помощи виброизолирующих подвесов Виброфлекс 4 М8

